

PROVOZNÍ NAPĚTÍ:

3/PEN, AC 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM(ČSN EN 51140,ČSN 33-2000-4-41 ed.2)

ZÁKLADNÍ:

- ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
- PŘEPÁŽKAMI
- KRYTY

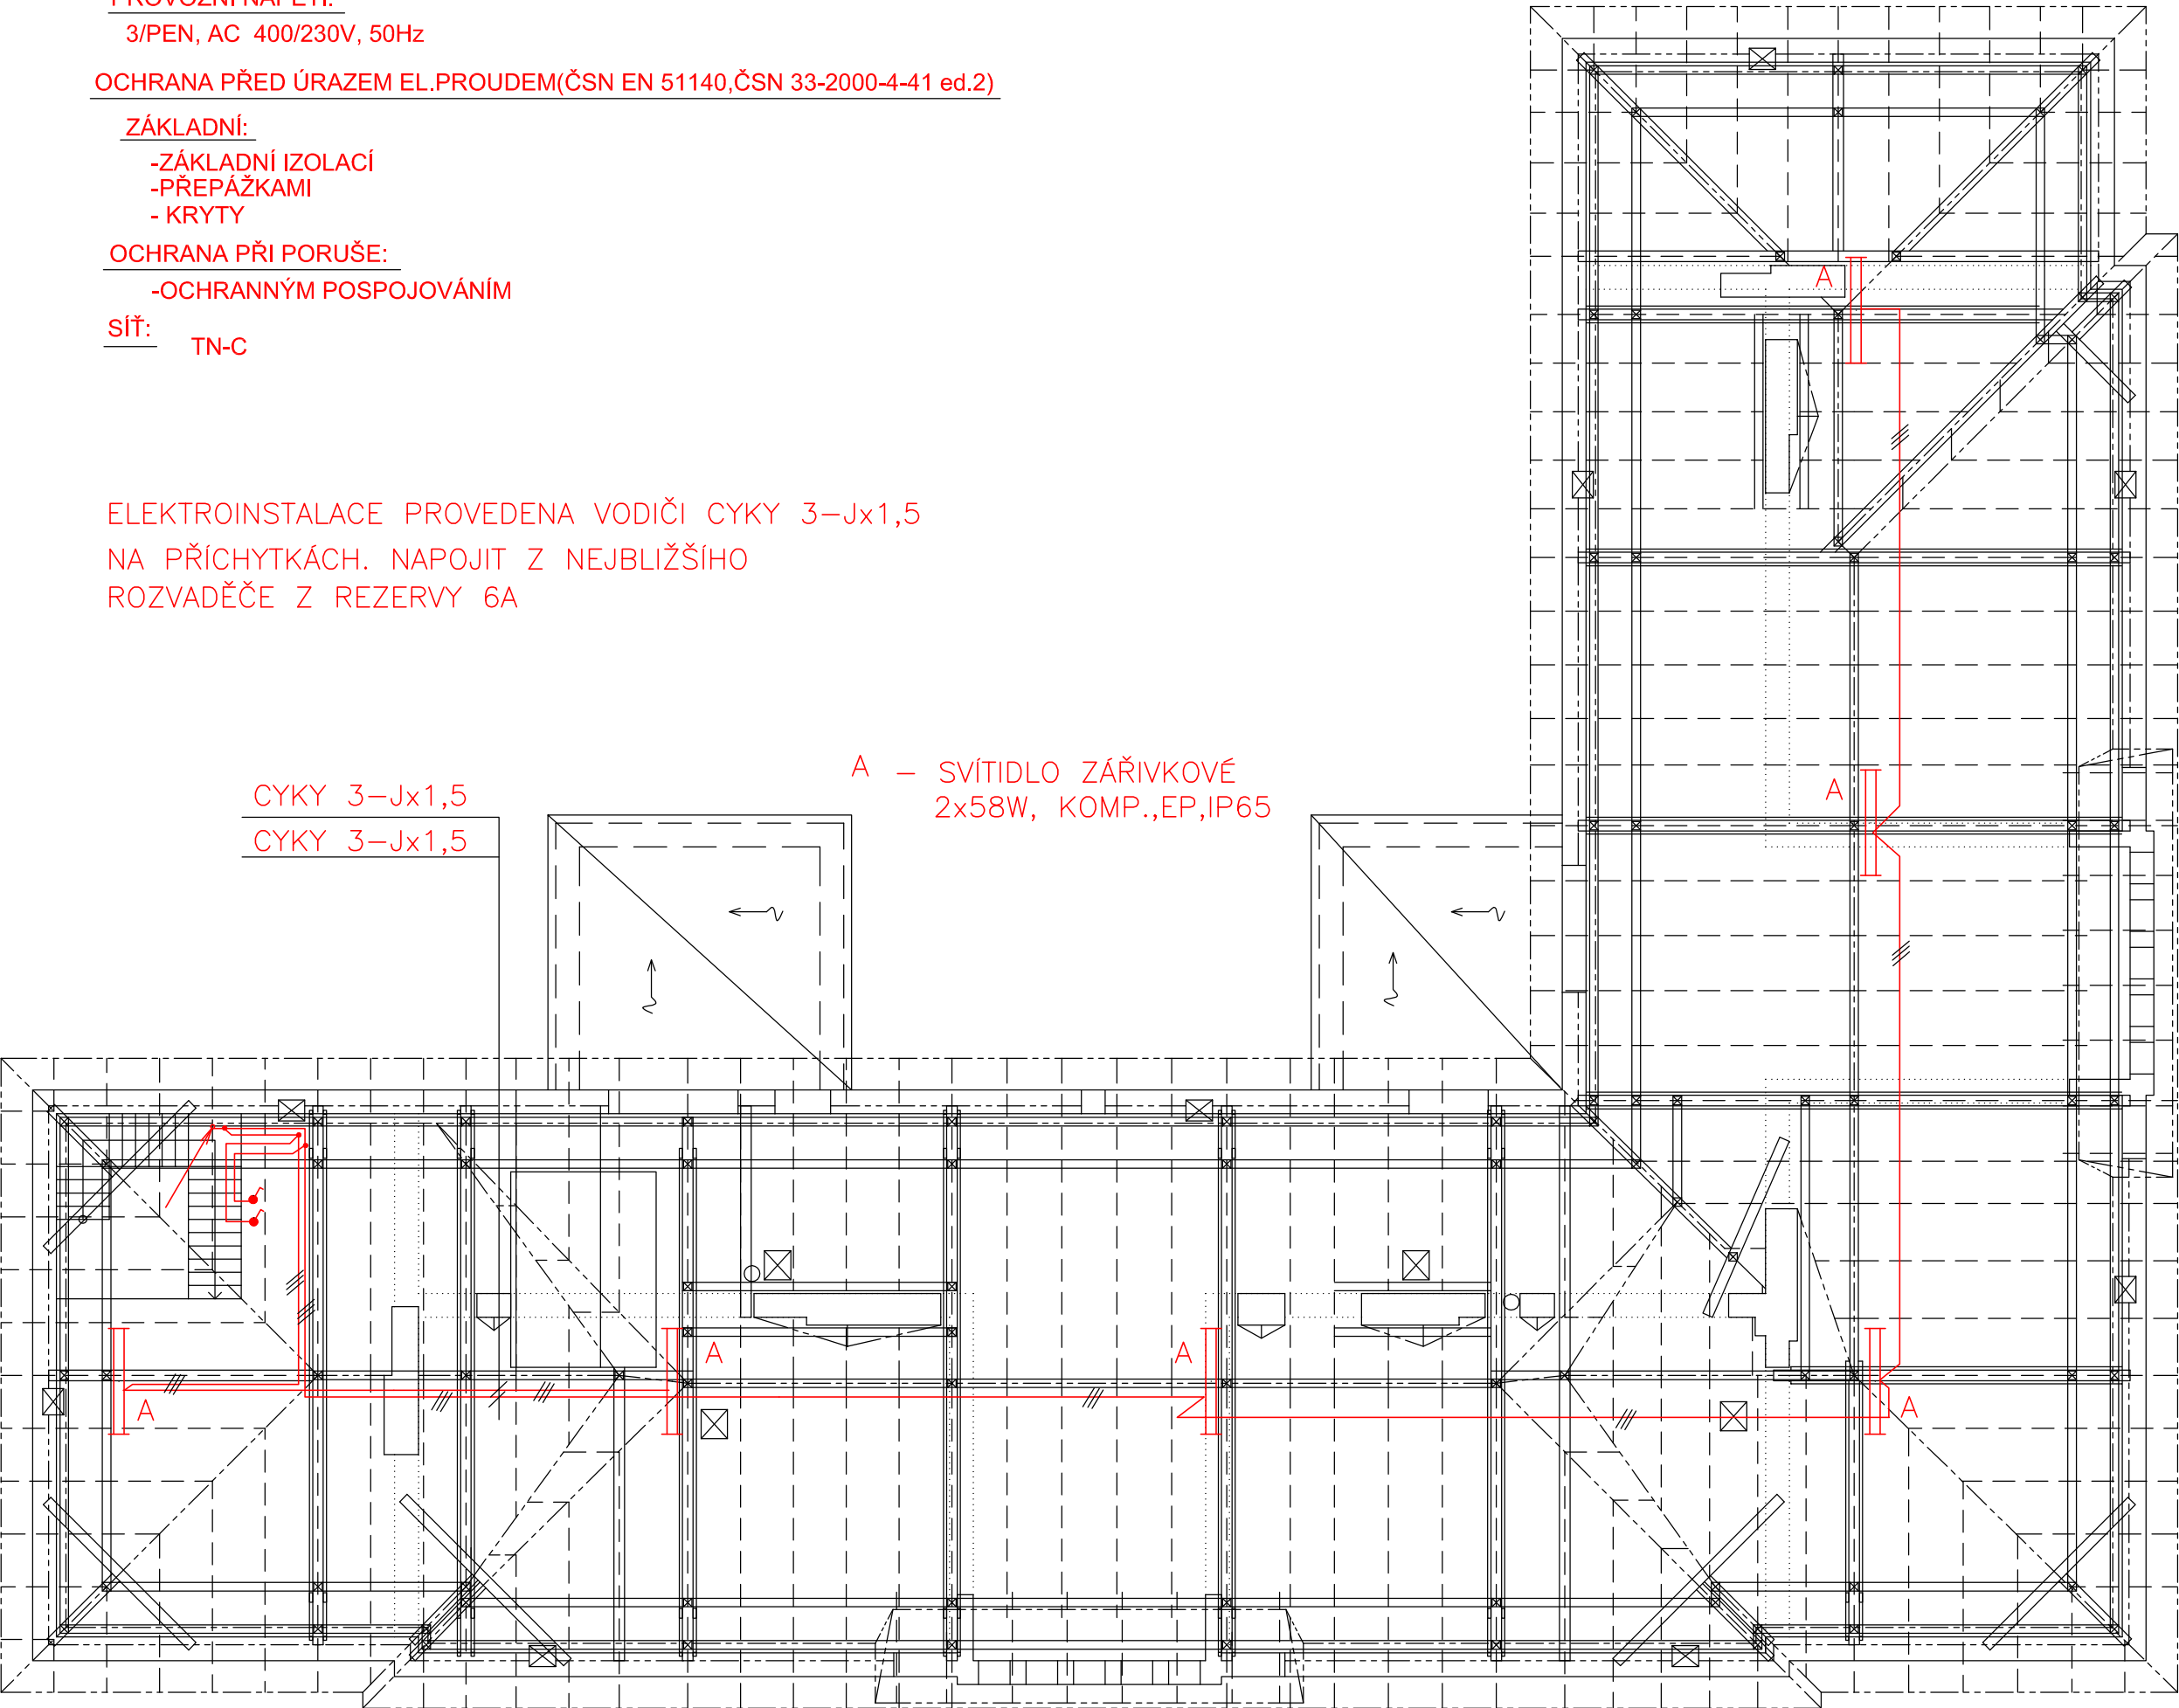
OCHRANA PŘI PORUŠE:

- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Síť:

TN-C



ELEKTROINSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKY 3-Jx1,5  
NA PŘÍCHYTKÁCH. NAPOJIT Z NEJBLIŽŠÍHO  
ROZVADĚČE Z REZERVY 6A



CYKY 3-Jx1,5  
CYKY 3-Jx1,5

A – SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ  
2x58W, KOMP.,EP,IP65

F.1.4g HROMOSVODNÁ INSTALACE

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
ING. J. GREPL		Z.KIŠKA		V.PAVLIČKOVÁ	
					
INVESTOR		UMObv. MOaP			
					
MÍSTO STAVBY OSTRAVA PŘÍVOZ					
AKCE					
ZŠ GEBAUEROVA 8					
OPRAVA STŘECHY					
OBSAH					
EL.INSTALACE OSV.KROVU					
VÝKRES č.				505	
ZAK.č.				1304	