


### POZNÁMKA:

- POTRUBÍ DN40 PRO ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK BUDE OSAZENO DO DRÁŽEK VYSEKANÝCH VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU A NAPOJENO DO NEJBLIŽŠÍHO SVODU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.
- UMÍSTĚNÍ SVODU OVĚŘIT DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.
- PO OSAZENÍ POTRUBÍ DN40 DRÁŽKU VYSPRAVIT, VČETNĚ NOVÉ MALBY.

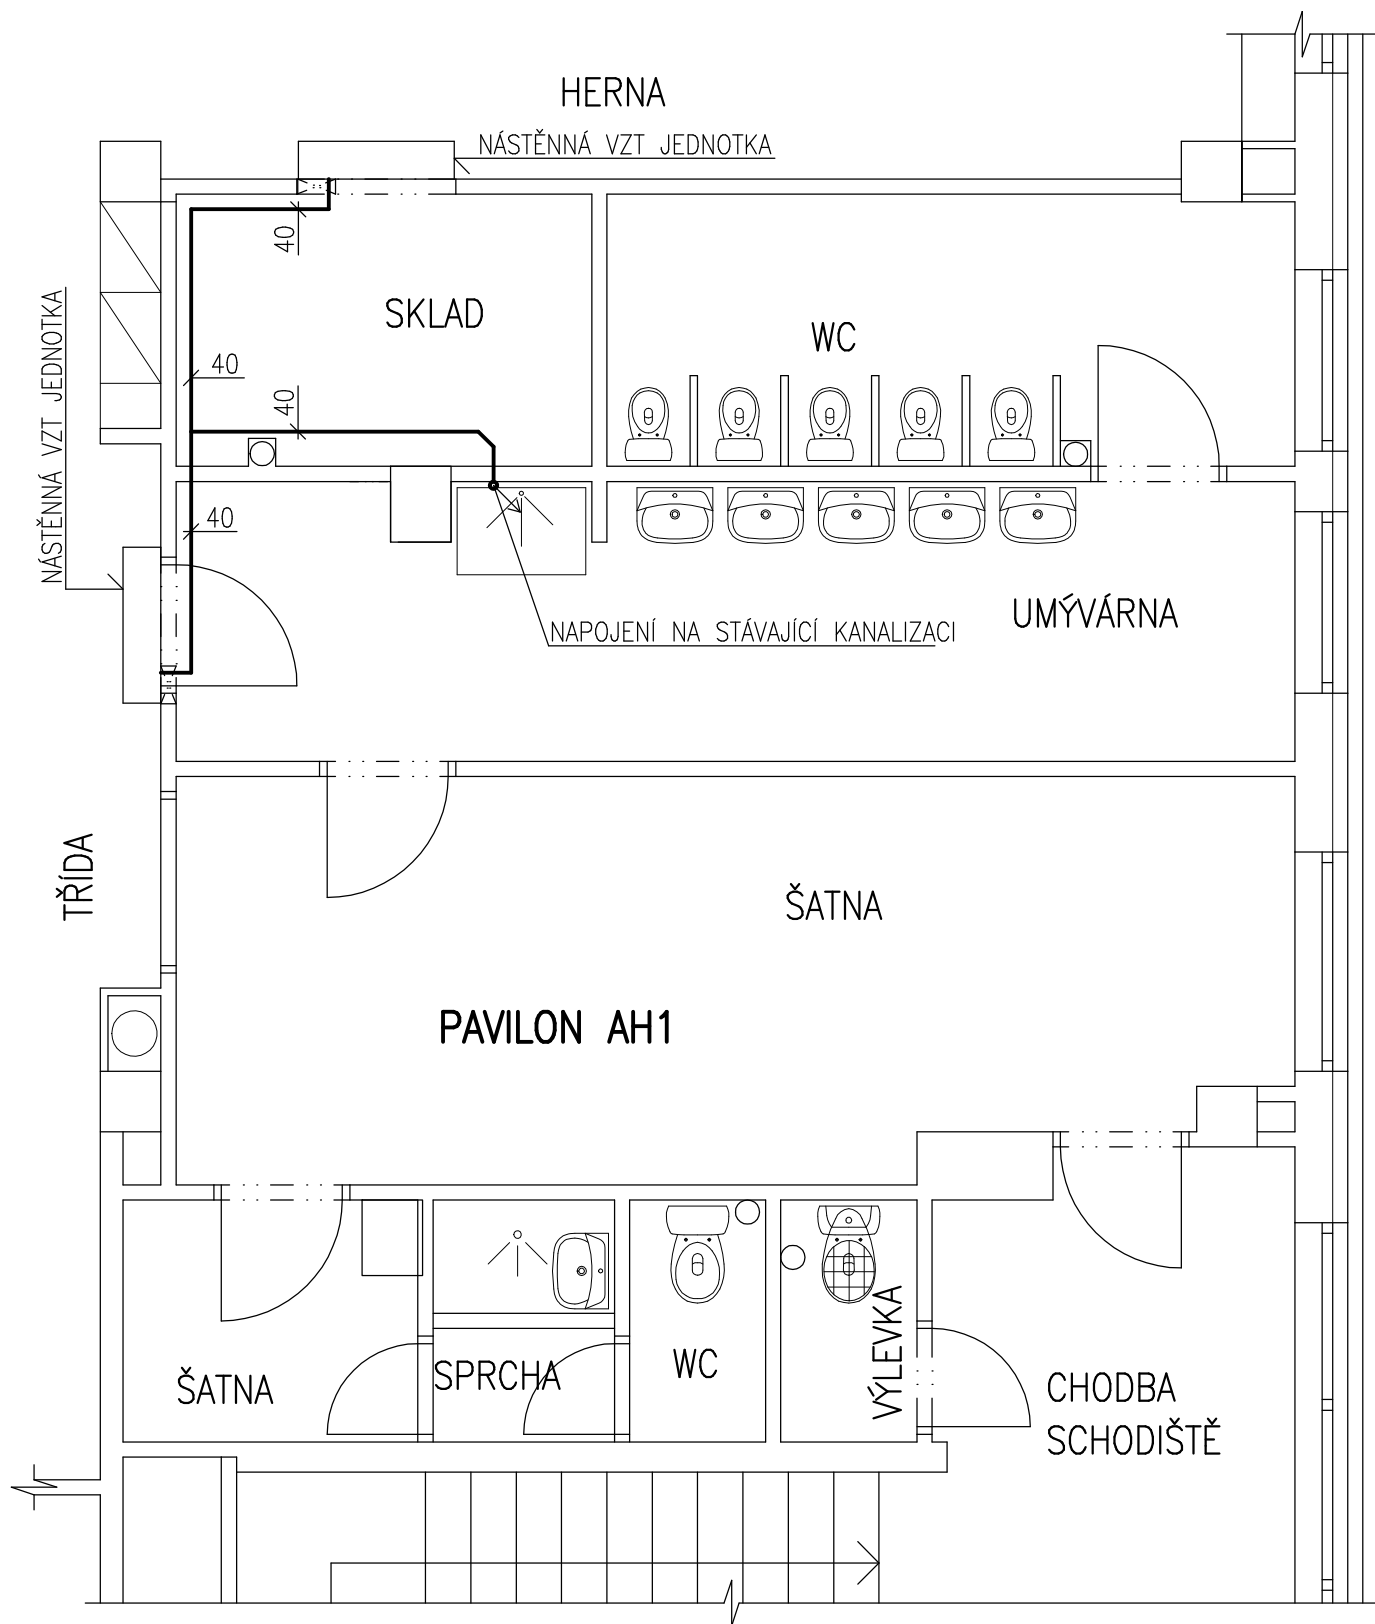

VEDOUČÍ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>PROJEKTY STATIKA s.r.o.</div> <div>Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek</div> <div>tel: 595 171 572, 732 914 474</div> <div>www.projektystatika.cz</div>	
Ing. Radek Michalák		Ing. Radek Michalák	Lucie Hronová		
STAVEBNÍK: Statutární město Ostrava, nám.Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava					
MÍSTO:		Ostrava, kraj Moravskoslezský			
AKCE: <div>VÝMĚNA VZT MATEŘSKÉ ŠKOLY</div> <div>UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA</div>				FORMÁT	A3
				DATUM	06/2016
				STUPEŇ	DSP
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	1374
VÝKRES: <div>KANALIZACE 2.NP–2.ETAPA</div>				MĚŘITKO	Č.VÝKR.
				1:50	D.1.12