


NÁVHOVÁL		VÝPRAČOVÁL		KONTROLOVÁL		HIF	
ING. ŠTUPÁREK		ING. ŠTUPÁREK					
INVESTOR		STÁTNÍ AHNÍ MÍSTO OSTRÁV, MÍSTSKÝ OBOD MORÁVSKÁ OSTRÁV A PŘÍVOZ					
		TK					
MĚŘÍTKO		1: 100		POČET A4			
STUPEŇ		DPS					
DATUM		06./2013					
ZÁK.ČÍSLO		05./2013					
ARCHIVNÍ ČÍSLO		0713-4					
ČÍS. VÝKŘ.		29					

0.000=ÚROVENĚN PODLAHY 1.NP OBJEKTU

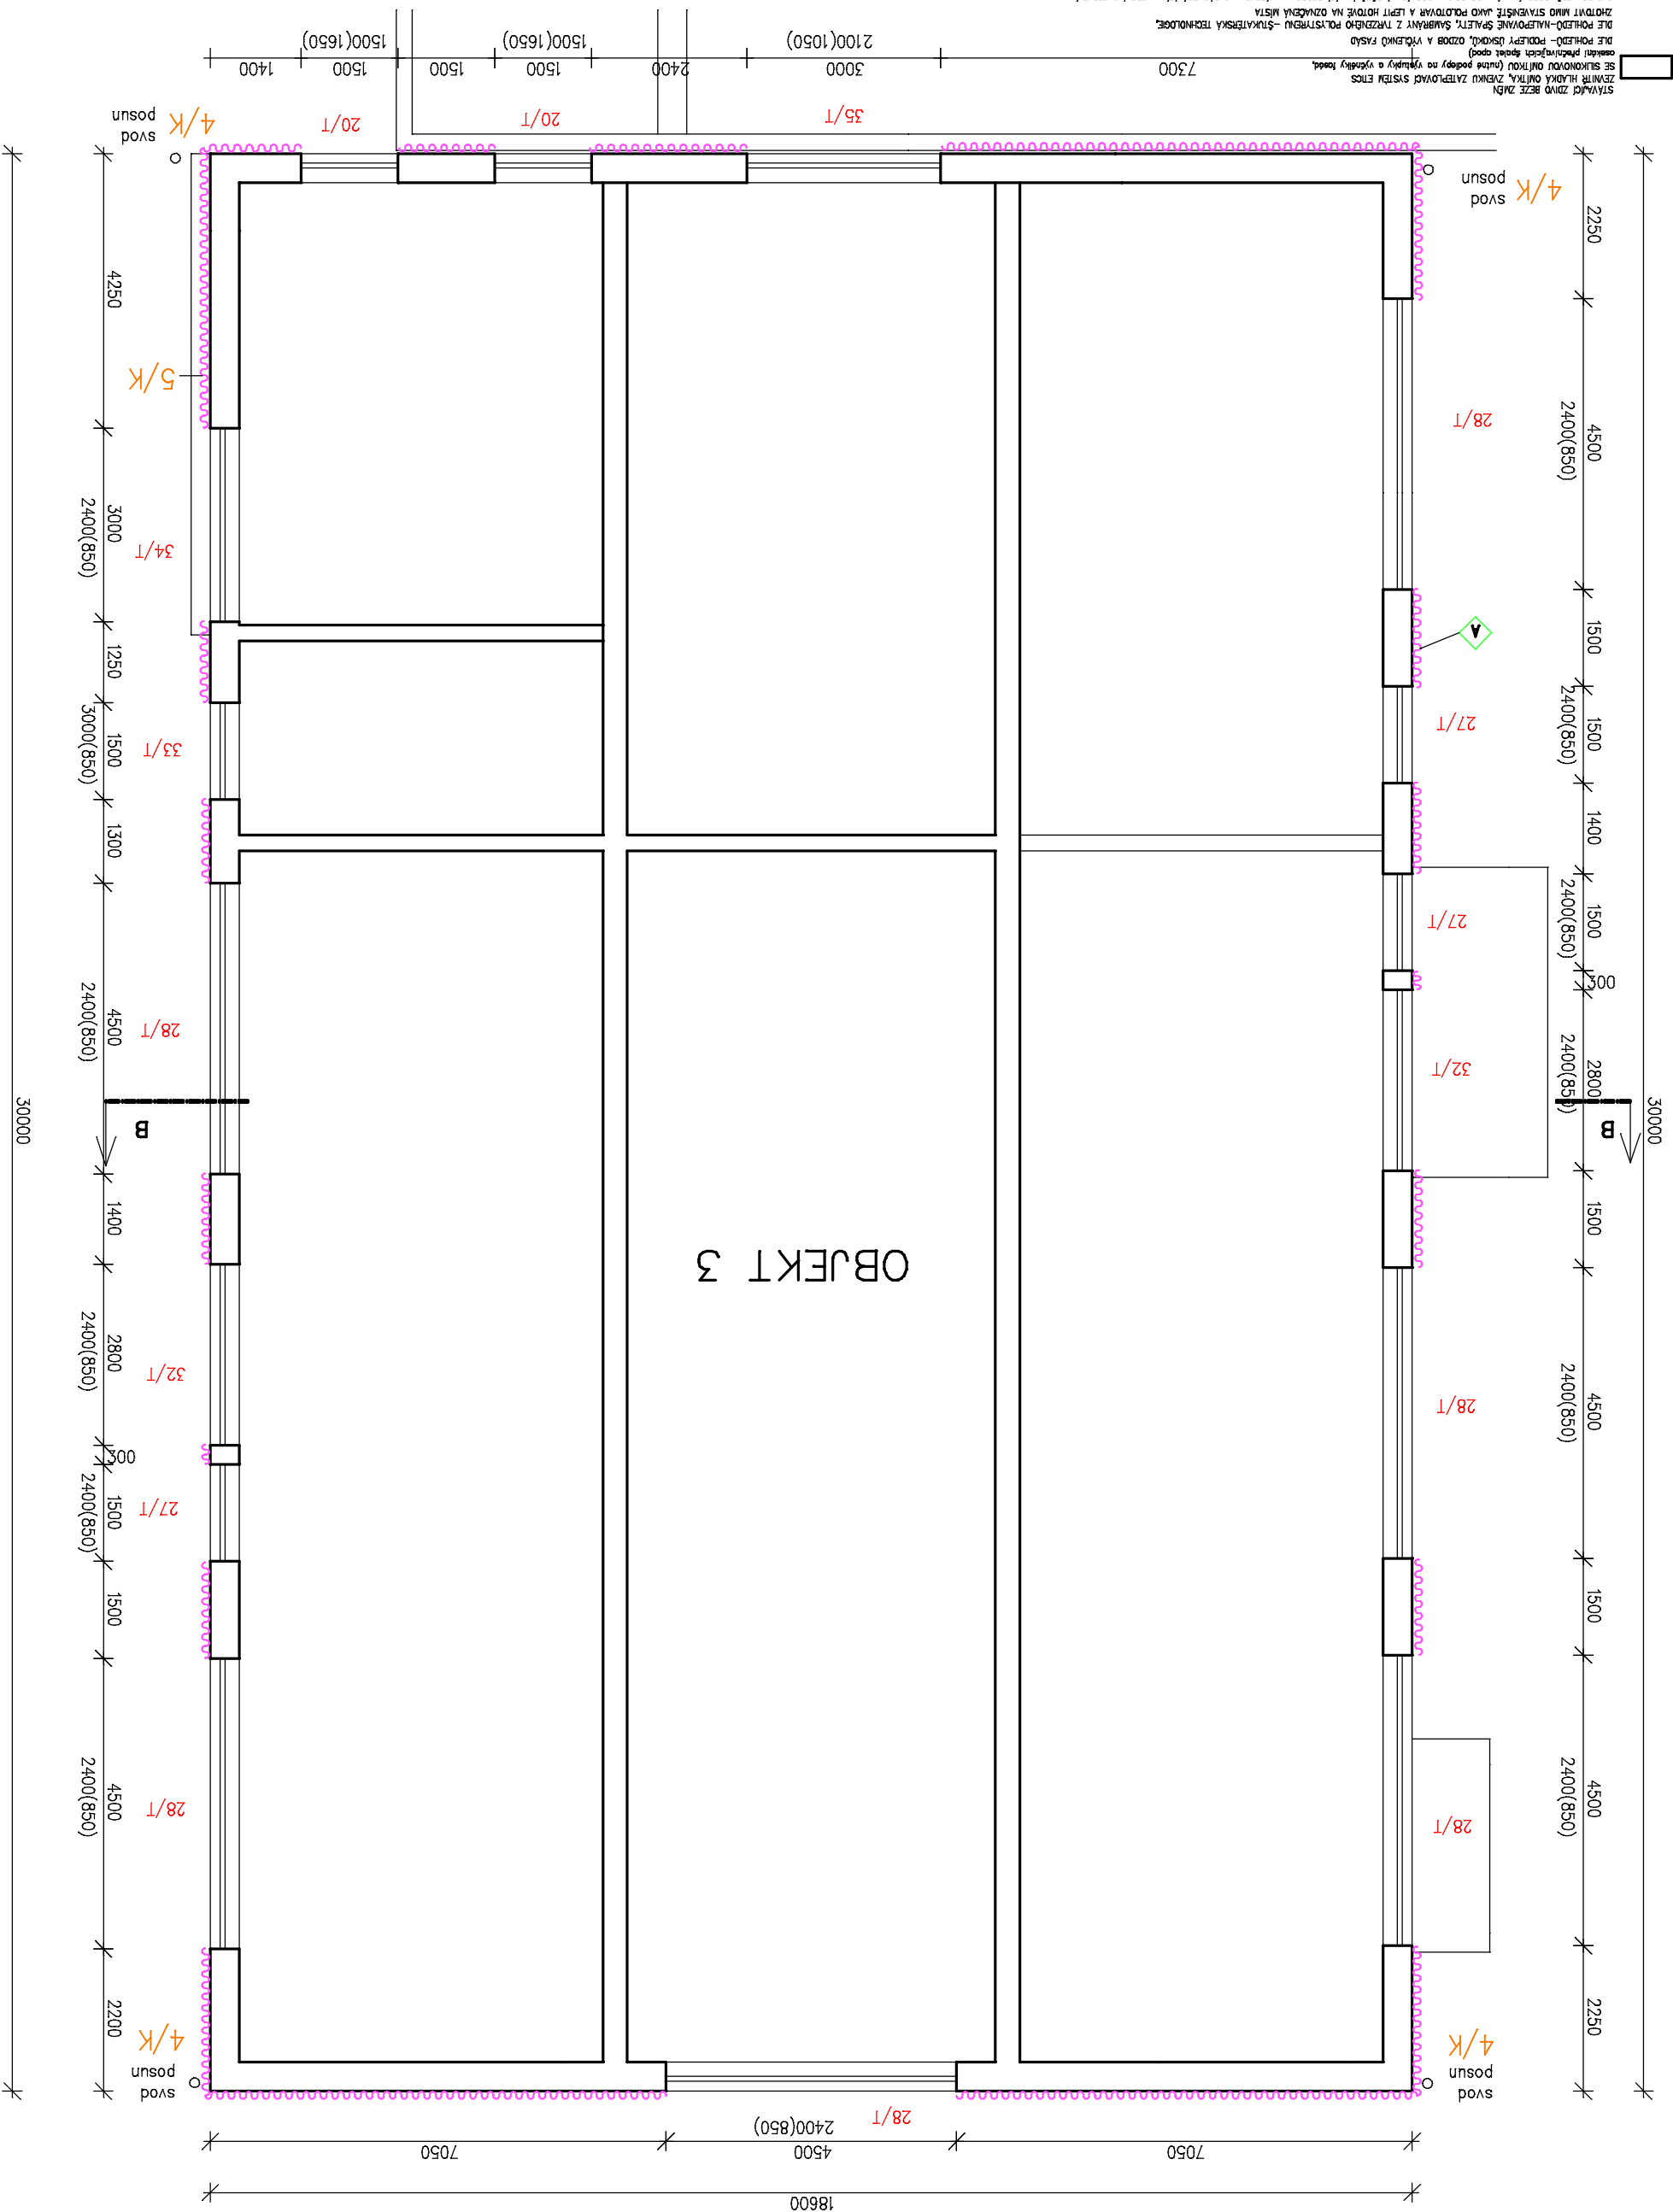

ZEMNÍ HLAVY OÚVA ZKVM ZATVŮRACÍ SYSTÉM ETICS
STÁLÝM DŮM BĚŽE ŽÁDÍ

SESTAVA PŘEDKLADÁTELE PRÁCE (PŘI JEJÍM VYHODNĚNÍ A VYHODNĚNÍ PRÁCE)

7300

NOVE VÝPLNE OTVORU (nové plastové okna a hliníkové dvere, trojbiro, biro)
VČETNÉ NOVÝCH VENKOVNÝCH PLECHŮ A VČ. VNÚTRNÝCH PLAST. PARAPETŮ

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA FASÁDÁCH, POPLASTOVANÝ PZ PLECH

NOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTER ZABRÁDÍ A DALSÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ NA FASÁDÁCH, OCEŤENÍ, OBRUSENÍ, 1x ZÁKLAD, 2x SVRCHNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTER

OCISTENI, OBROUSENI, OKLEPANÍ POSKOZEYCH ČASTÍ, PRETÁZENÍ REPROFILOVNÍM NÁTLAM+APLI

KAUČIČOVÉ PRŮMYSLY A VE SKLADĚ
-OŠETŘENÁ OPRAVENÁ OULIČKA ŽIVIA (20%), OKLEPANÉ OZDOBÝ A KŮSKY, DOLEPENÉ PROHLUBNĚ (složení: kyselé vlny, vlny)

LEPIDLO A STŘIKOVACÍ HMOTA FLEXI
POLYSTYRÉN FASADON II 120 MM (sodetyl 30mm, trojvrstevné vlny 50 mm)

(kovití zaliukacimi hmozdinkami s kovovými trny-počet na m2 die vykazujúcich zkoušek-cca 7 ks/m2)

—PENETRACI NÁTER POD SILKONOVÉ OMLIKY
—FAS.TENKOVSTVÁ SILKONOVÁ STRUKTUROVANÁ OMLIKA, ZRNITOST 15, 2 BARVY)

—FAS, TENKOV
(proband)