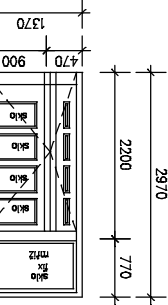




OZNAČENÍ NA VÝKŘ.		ZOBRAZENÍ – POHLED ZE VERNIKU		ROZMĚR	POČET KS	ZASKLENÍ	POVRCH
10/T	DVEŘE HLINÍKOVÉ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM, OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ –dle náčrtu	<p>DVOJÍ CELOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ sířka křídla min. 900 MM</p> <p>KOVÁNÍ CELOVBODOVÉ, KLUKÁ+KÓULE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ (2xhřibový uzávěr) S PANIKOVOU FUNKCÍ – HRAZDOU</p> <p>VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA</p> 	<p>VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STĚVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!!</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÝCH DVEŘÍ BUDE $U_w=1,2$ W/m²K TROUSKLO $U=0,6$ W/m²K NA OZNAČENÝCH MÍSTECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE (nadsvětliky)</p>	2 ks	ZASKLENÍ OZDOBĚ TROUSKLO $U=0,6$ MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ	OBOUSTRANĚ BILÁ –RAL	POVRCH
11/T	OKNO PLASTOVÉ ŠESTIKOMOROVÉ, OTEVÍRAVÉ+SKLOPNÉ –dle náčrtu	<p>PROFIL S DOSTATEČNOU VÝZUŽÍ V KŘÍDLĚ I RÁMU, DVOJÍ CELOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>KOVÁNÍ CELOVBODOVÉ, 4 POLOHY VČ. MIKROVENTILACE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ (2xhřibový uzávěr) KLIKY OKEN ZAMYKATELNĚ</p> <p>VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU š.do 500 MM NA DĚLKU OKNA (pod parapety nutno osadit vyztužené překladky z ocelových L profilů nebo jeklů – parapetní zdívko je zapuštěné) VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA</p> 	<p>VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STĚVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PAR. ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!!</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE $U_w=0,9$ W/m²K TROUSKLO $U=0,6$ W/m²K NA OZNAČENÝCH OKNECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE</p>	4 ks	ZASKLENÍ ČIRÉ TROUSKLO $U=0,6$ MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ	OBOUSTRANĚ BILÁ	STĚLOBAREVNÝ PLAST BEZ PŘÍMĚSÍ SE ZÁRUKOU NA POVRCHOVOU ÚPRAVU MIN. 60 MĚSÍCŮ
12/T	OKNO PLASTOVÉ ŠESTIKOMOROVÉ, OTEVÍRAVÉ+SKLOPNÉ –dle náčrtu	<p>PROFIL S DOSTATEČNOU VÝZUŽÍ V KŘÍDLĚ I RÁMU, DVOJÍ CELOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ,</p> <p>KOVÁNÍ CELOVBODOVÉ, 4 POLOHY VČ. MIKROVENTILACE V ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ (2xhřibový uzávěr) KLIKY OKEN ZAMYKATELNĚ</p> <p>VČETNĚ VNITŘNÍHO PLASTOVÉHO PARAPETU š.do 500 MM NA DĚLKU OKNA (pod parapety nutno osadit vyztužené překladky z ocelových L profilů nebo jeklů – parapetní zdívko je zapuštěné) VČETNĚ OBVODOVÝCH APU LIŠT ZE VNITŘ A TĚSNÍCÍCH SYSTÉMOVÝCH PÁSEK NA STYKU RÁM – STĚNA</p> 	<p>VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STĚVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKNA+VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PAR. ROZMĚR STAV. OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!!</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTA CELÉHO OKNA BUDE $U_w=0,9$ W/m²K TROUSKLO $U=0,6$ W/m²K NA OZNAČENÝCH OKNECH VČ. NOVĚ MŘÍŽE</p>	2 ks	ZASKLENÍ ČIRÉ TROUSKLO $U=0,6$ MEZISKELNÍ RÁMEČEK TEPLÝ	OBOUSTRANĚ BILÁ	STĚLOBAREVNÝ PLAST BEZ PŘÍMĚSÍ SE ZÁRUKOU NA POVRCHOVOU ÚPRAVU MIN. 60 MĚSÍCŮ