




STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ ZRUŠIT
NOVĚ INSTALOVANÉ NAPOJIT
NA STÁVAJÍCÍ OKRUHY

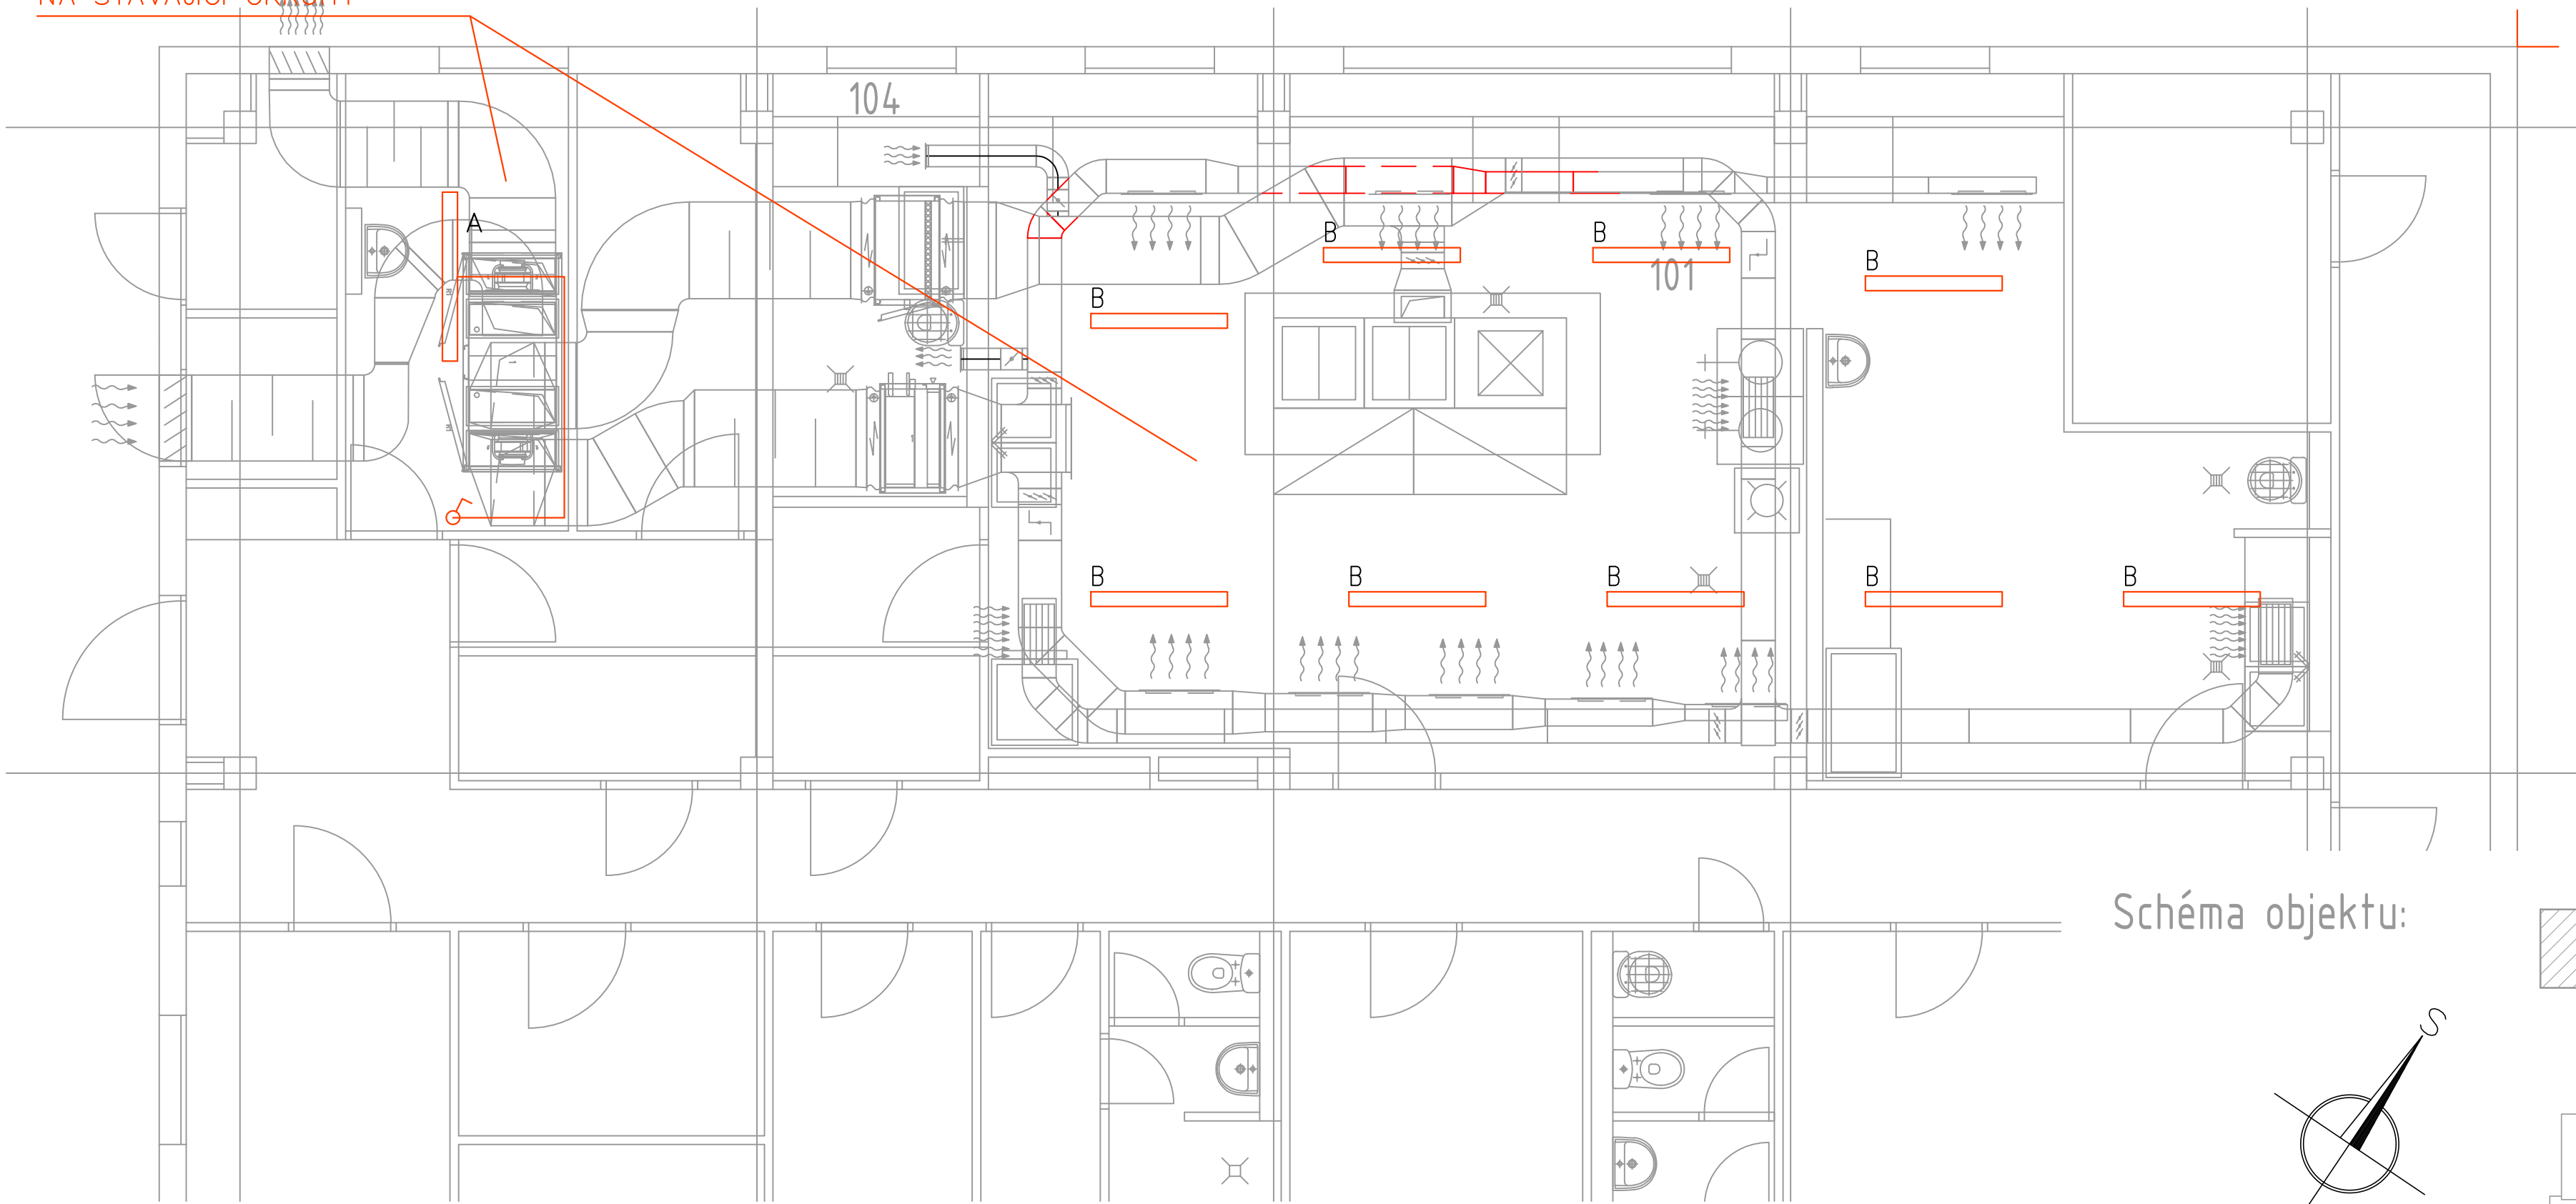

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha m2
1.01	ZÁVĚRŠÍ	3,25
1.02	OFISNÁ	108,71
1.03	SKLAD	42,73
1.04	KANCELÁŘ	7,21
1.05	PŘÍPRAVA LÉČIV+UMÝVÁRNA LAB. SKLA	4,25
1.06	SKLAD	22,08
1.07	PŘEDODÁVKA	4,53
1.08	PÁLENÍ ZBOŽÍ	9,79
1.09	SÁLNA	6,31
1.10	PŘEDSÍŇKA WC/OKLAD	3,35
1.11	WC PERSONÁL	1,46
1.12	DEJNÍ MÍSTNOST	14,69
1.13	VENKOVNÍ RAMPA	228,37

Schéma objektu:



TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3 NPE AC 50Hz 230/400V TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000–4–41 ed.2
OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLECH 411–OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
OD ZDROJE A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI DLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ.

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) DLE ODSTAVCE 411.2

JE ZAJIŠTĚNA JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍP. "B"

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:

- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODSTAVCE 411.3.1
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODSTAVCE 411.3.2
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU DLE ODSTAVCE 411.3.3
- V SOUSTAVĚ TN–S DODRŽENÍM PODMÍNEK DLE ODSTAVCE 411.4
- PŘÍPADNÉ OCHRANY PŘEDEPSANÉ VÝROBCI ZAŘÍZENÍ

VNĚJŠÍ VLIVY:

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU STANOVENY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 A ČSN 33 2000–4–41 ed.2

A JSOU SPECIFIKOVÁNY VE STÁVAJÍCÍM PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:

JSOU NAVRŽENY V SOULADU S ČSN 33 2000–5–54 ed.2

LEGENDA PRVKŮ A KABELÁŽÍ:

- A — TREVOŠ PRIMA 235 ABS AC ET5 2x35W, T5, EVG
průmyslové, IP66, základna ABS, difuzor AC
- B — TREVOŠ PRIMA 249 ABS AC ET5 2x49W, T5, EVG
průmyslové, IP66, základna ABS, difuzor AC

UVEDENÉ TYPY VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ.

INVESTOR	DODAVATEL	ČÍSLO PARÉ
Statutární město Ostrava úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Moravská Ostrava a Přívoz	DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
Zodp. projektant:	Ing. Lumír Vlk	Vypracoval: Ing. Petr Voznica
Místo stavby:	Ostrava	
Kraj:	Moravskoslezský	
Investor:	Statutární město Ostrava, úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz	
Název zakázky:	Výměna vzduchotechniky v MŠO, Varenská 2a, PO	Formát: 4x A4 Datum: 06/2018 Stupeň: DSP Číslo zakázky: Měřítko: 1:50
Část:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo výkresu: 004.
Obsah:	ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ	