

LEGENDA

	Zásuvka dvojité 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP44
	Zasobníkový ohřívač / Boiler
	Rozvoděč, rozvodnice
	Kouřový hlásič

Napětíové soustava v objektu:

3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

II. napětíové pásmo pro středně napětí ve smyslu ČSN EC 449

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle čen. 33 2000-4-41 ed2
411- ochrana před úrazem elektrickým proudem
412.1- ochrana izolačním žvýč. částí
412.2- ochrana zátvarami nebo kryty
413- ochrana před dotykem neizolovaných částí nebo ochrana při poruše
413.1- ochrana před dotykem neizolovaných částí nebo ochrana při poruše
413.2- ochrana posádkou zatvarů třídy ochrany II

ELEKTROINSTALACE – ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

- provedení zásuvek podle požadavků investora
- umístění zásuvek 0,3 m od podlahy, není-li určeno jinak
- umístění zásuvek v koupelně 0,9 m nad podlahou a podle osazení kuch. linky (přesně rozmístění podle požadavků investora)
- první vývod pro digestoř (napojeno na zásuvkový okruh)

- pro osazení přístrojů (zásuvek) kabele přístrojové
- pro osazování rozvodů kabele obvodové s vodiči a symonovými
- pro zásuvkové obvody bude použit celoplastový kabel CNYLco-J 3x2,5 mm² kde kabeláž bude uložena pod dvířky 10 mm, přep. bude vedená v konstrukčních dutkách a brázkách

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY BUDU PŘIPOJENY A UŠTĚNÝ V BYTOVÉ ROZVODNICI RB, KTERÁ BUDU UMÍSTĚNA NAD VSTUPNÍ DVEŘÍ DO BYTU


ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD

ELEKTROINŽEŘ PŘÍJAZDNÝ SYSTÉM ČEZU

- BUDU INSTALOVANÝ ZAŘÍZENÍ AUTOMAT. DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU KOUŘOVÉ HLASICE, KTERÉ BUDU UMÍSTĚNÝ V NEJVÝŠŠÍ MÍSTĚ CHABY JEDNOTLIVÝCH BYTŮ
- V PŘÍSLUŠNÉ BYTOVÉ ROZVODNICI ZALOŽEN BITEKEL, KDE NÁKLADEN BUDU PŘÍPOJEN
- PRO NÁKLADEN BUDU POUŽIT KABEL CNYLco-J 3x4,5 mm², KTERÝ BUDU ULOŽEN POD DVÍŘKY 10 mm krytí 10 mm, přep. bude veden v konstrukčních dutkách a brázkách

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č. M	ÚČEL MÍSTNOSTI
401	CHODBA A SCHODIŠTĚ
BYT 'B8'	
402	PŘEDSÍŇ+KUCHYŇ
403	POKOUJ
404	POKOUJ
405	KOUPELNA
406	POKOUJ
407	PŮDNÍ KOMORA
408	WC
BYT 'B7'	
409	PŘEDSÍŇ
410	POKOUJ
411	KOUPELNA
412	KUCHYŇ
413	PŮDNÍ KOMORA
414	WC

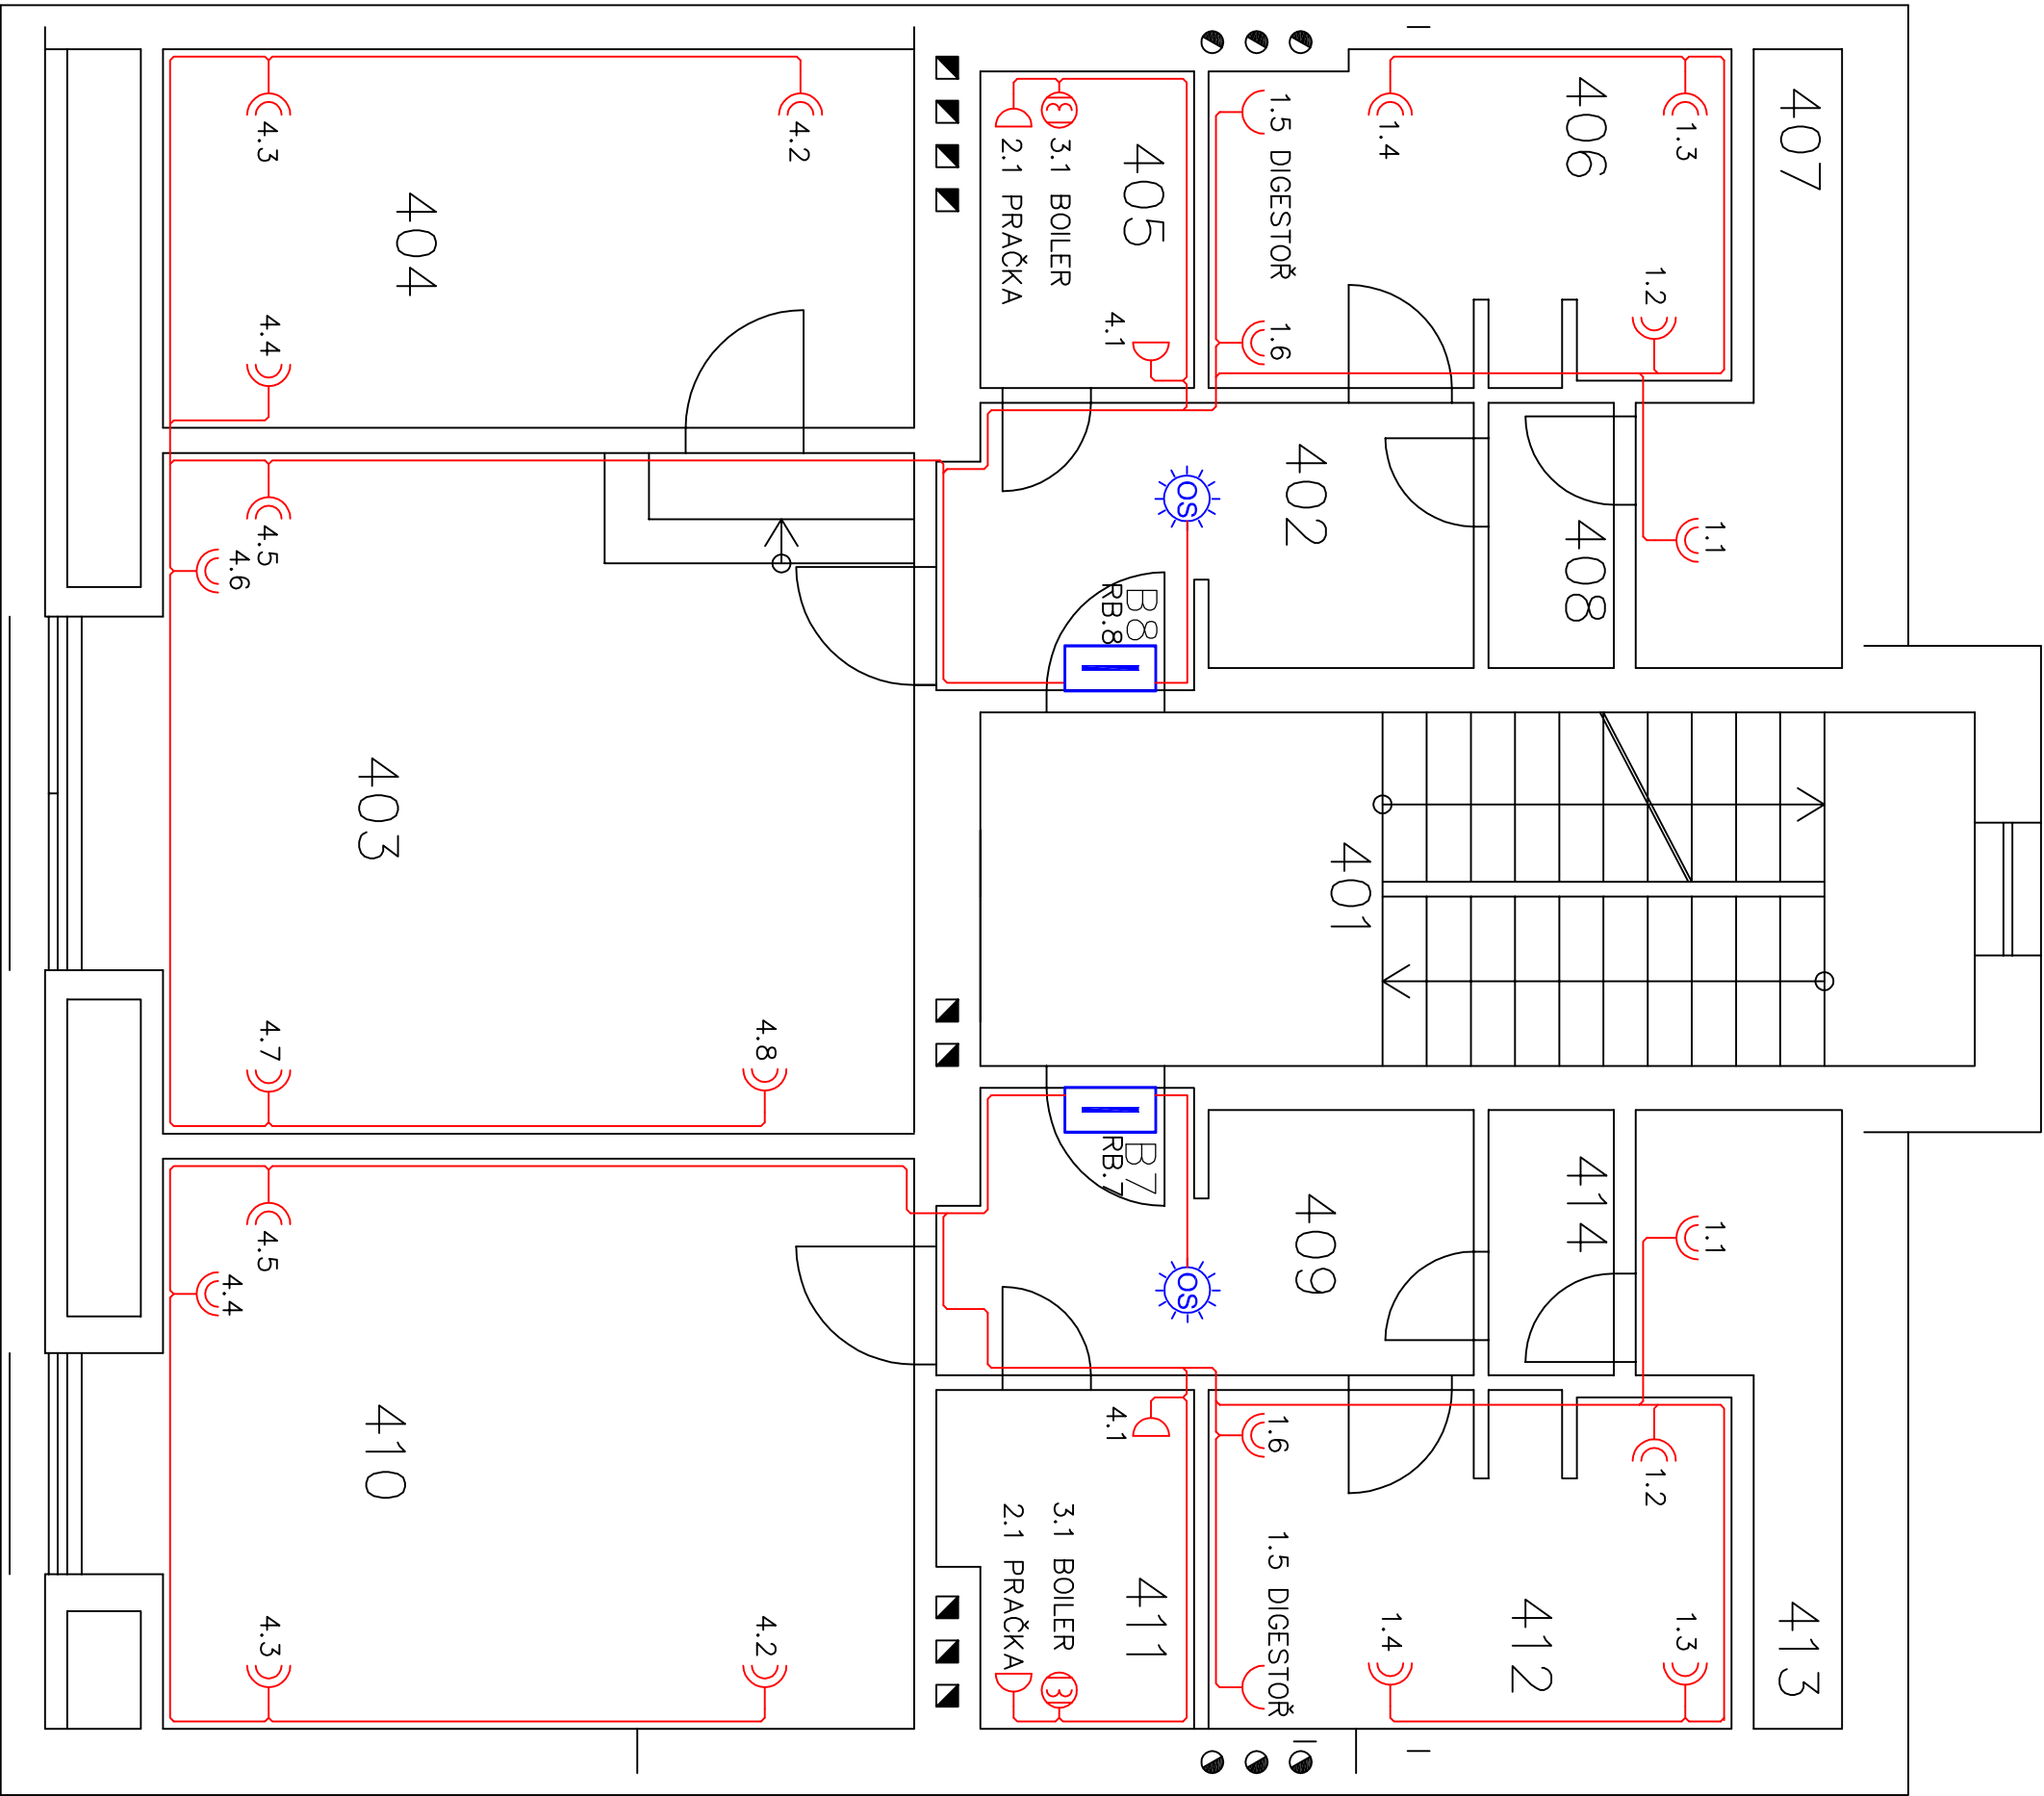

ELEKTROINSTALACE

VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	SPOUJKAUTOR	MÍSTO STAVBY
ING. JIMKEŠKA	ING. M. BIRKOVA		OSTRAVA-PŘÍVOZ
ZODP. PROJ. SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
	MGR. V. LADKO	ING. J. HOLINKA	MĚO
			OSTRAVA-PŘÍVOZ
BYTOVÝ DŮM "NA MÍSTKU 6"			
ČÁST 'A'-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR			
ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ OKRUHY PODKROVÍ	JM YARD service s.r.o. ©		
	Suderna 2024/8		
	709 00 Ostrava - Městská Hory		
	IČ: 28633202 Tel.: 553 401 320		
	FORMÁT	B4	
	DATUM	KVĚTEN 2014	
	STUPEŇ P.D.	DSP	
	Z.ČÍSLO		
	MĚRITKO	1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		210	

