

LEGENDA

	Zásuvka dvojité 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP20
	Zásuvka jednonásobná 230V(16A), pod omítku IP44
	Zasobníkový ohřívač/ Boiler
	Rozvoděč, rozvodnice
	Kouřový hlásič

Napětíové soustava v objektu:

3 NPE, AC 50 Hz, 400 V / 230 V, TN-C
1 NPE, AC 50Hz, 230V, TN-C-S

II. napětíové pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN EC 449

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle čen. 33 2000-4-41 ed2
- 412.1-ochrana izolovaním žijící částí
- 412.2-ochrana zaskočením nebo krátkým spojením
- 413-ochrana před dotykem neizolovaných částí nebo ochrana při poruše
- 413.1-ochrana samočinným rozpojením napájení
- 413.2-ochrana posádkou zatížení třídy ochrany II

ELEKTRONINSTALACE – ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY

- PROVEDENÍ ZÁSUVKÉ PÓLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKÉ 0,3 m OD PÓDLAHY, NEEN-LI URČENO JINAK
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKÉ V KUCHENI 0,9 m NAD PÓDLAHOU A PÓLE OSAZENÍ KUCH. LINKY (PŘESNĚ ROZMÍSTĚNÍ PÓLE POŽADAVKŮ INVESTORA)
- PRVNÍ VÝVOD PRO DIGESTOŘ (NAPŘÍMENO NA ZÁSUVKOVÝ OKRUH)

- PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (ZÁSUVKÉ) KABELÉ PŘÍSTROJOVÉ
- PRO OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ KABELÉ ODBOČKÉ S VÝŠKÍ A SYMBOLOVÍ
- PRO ZÁSUVKOVÉ OKRUHY BŮDE POLOŽIT CELOPLOŠTIVÝ KABEL CYNKO-V 3x2,5 mm² KDE KABELAŽ BŮDE ULOŽENA POD DÍTKOU (cín, krytí 10 mm), PŘEP. BŮDE VEDENA V KONSTRUKČNÍCH DÍTKÁCH A BRÁZDÁCH

ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ ROZVODY BUDOU PŘÍPOJENY A UJŠTĚNÝ V BYTOVÝCH ROZVODNICÍCH RB, KTERÁ BŮDE UMÍSTĚNA NAD VSTUPNÍMI DVEŘEMI DO BYTL


ELEKTRONINSTALACE – SLABOPROUD

ELEKTRONICKÉ PÍŽÁBNÍ SYSTÉM (EPS)

- BUDOU INSTALOVÁNY ZKŘÍŽENÍ AUTOMATŮ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU KOUŘOVÉ HLASICE, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNÝ V NEJVÝŠŠÍM MÍSTĚ CHODBY JEDNOTLIVÝCH BYTL
- V PŘÍSLUŠNÉ BYTOVÉ ROZVODNICI ZALOŽEN BITEKTEL, KDE NÁPLAČENÍ BŮDE PŘÍPOJENO
- PRO NÁPLAČENÍ BŮDE POLOŽIT KABEL CYKLO-V 3x4,5 mm², KTERÝ BŮDE ULOŽEN POD DÍTKOU (cín, krytí 10 mm), PŘEP. BŮDE VEDEN V KONSTRUKČNÍCH DÍTKÁCH A BRÁZDÁCH

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	HLAVNÍ VSTUP A SCHODIŠTĚ
BYT 'B2'	
102	PŘEDSÍŇ
103	POKOU
104	KOUPELNA
105	KUCHYŇ
106	SPÍŽ
107	WC
BYT 'B1'	
108	PŘEDSÍŇ
109	POKOU
110	KOUPELNA
111	KUCHYŇ
112	SPÍŽ
113	WC
114	VEDLEŠÍ VSTUP A SCHODIŠTĚ

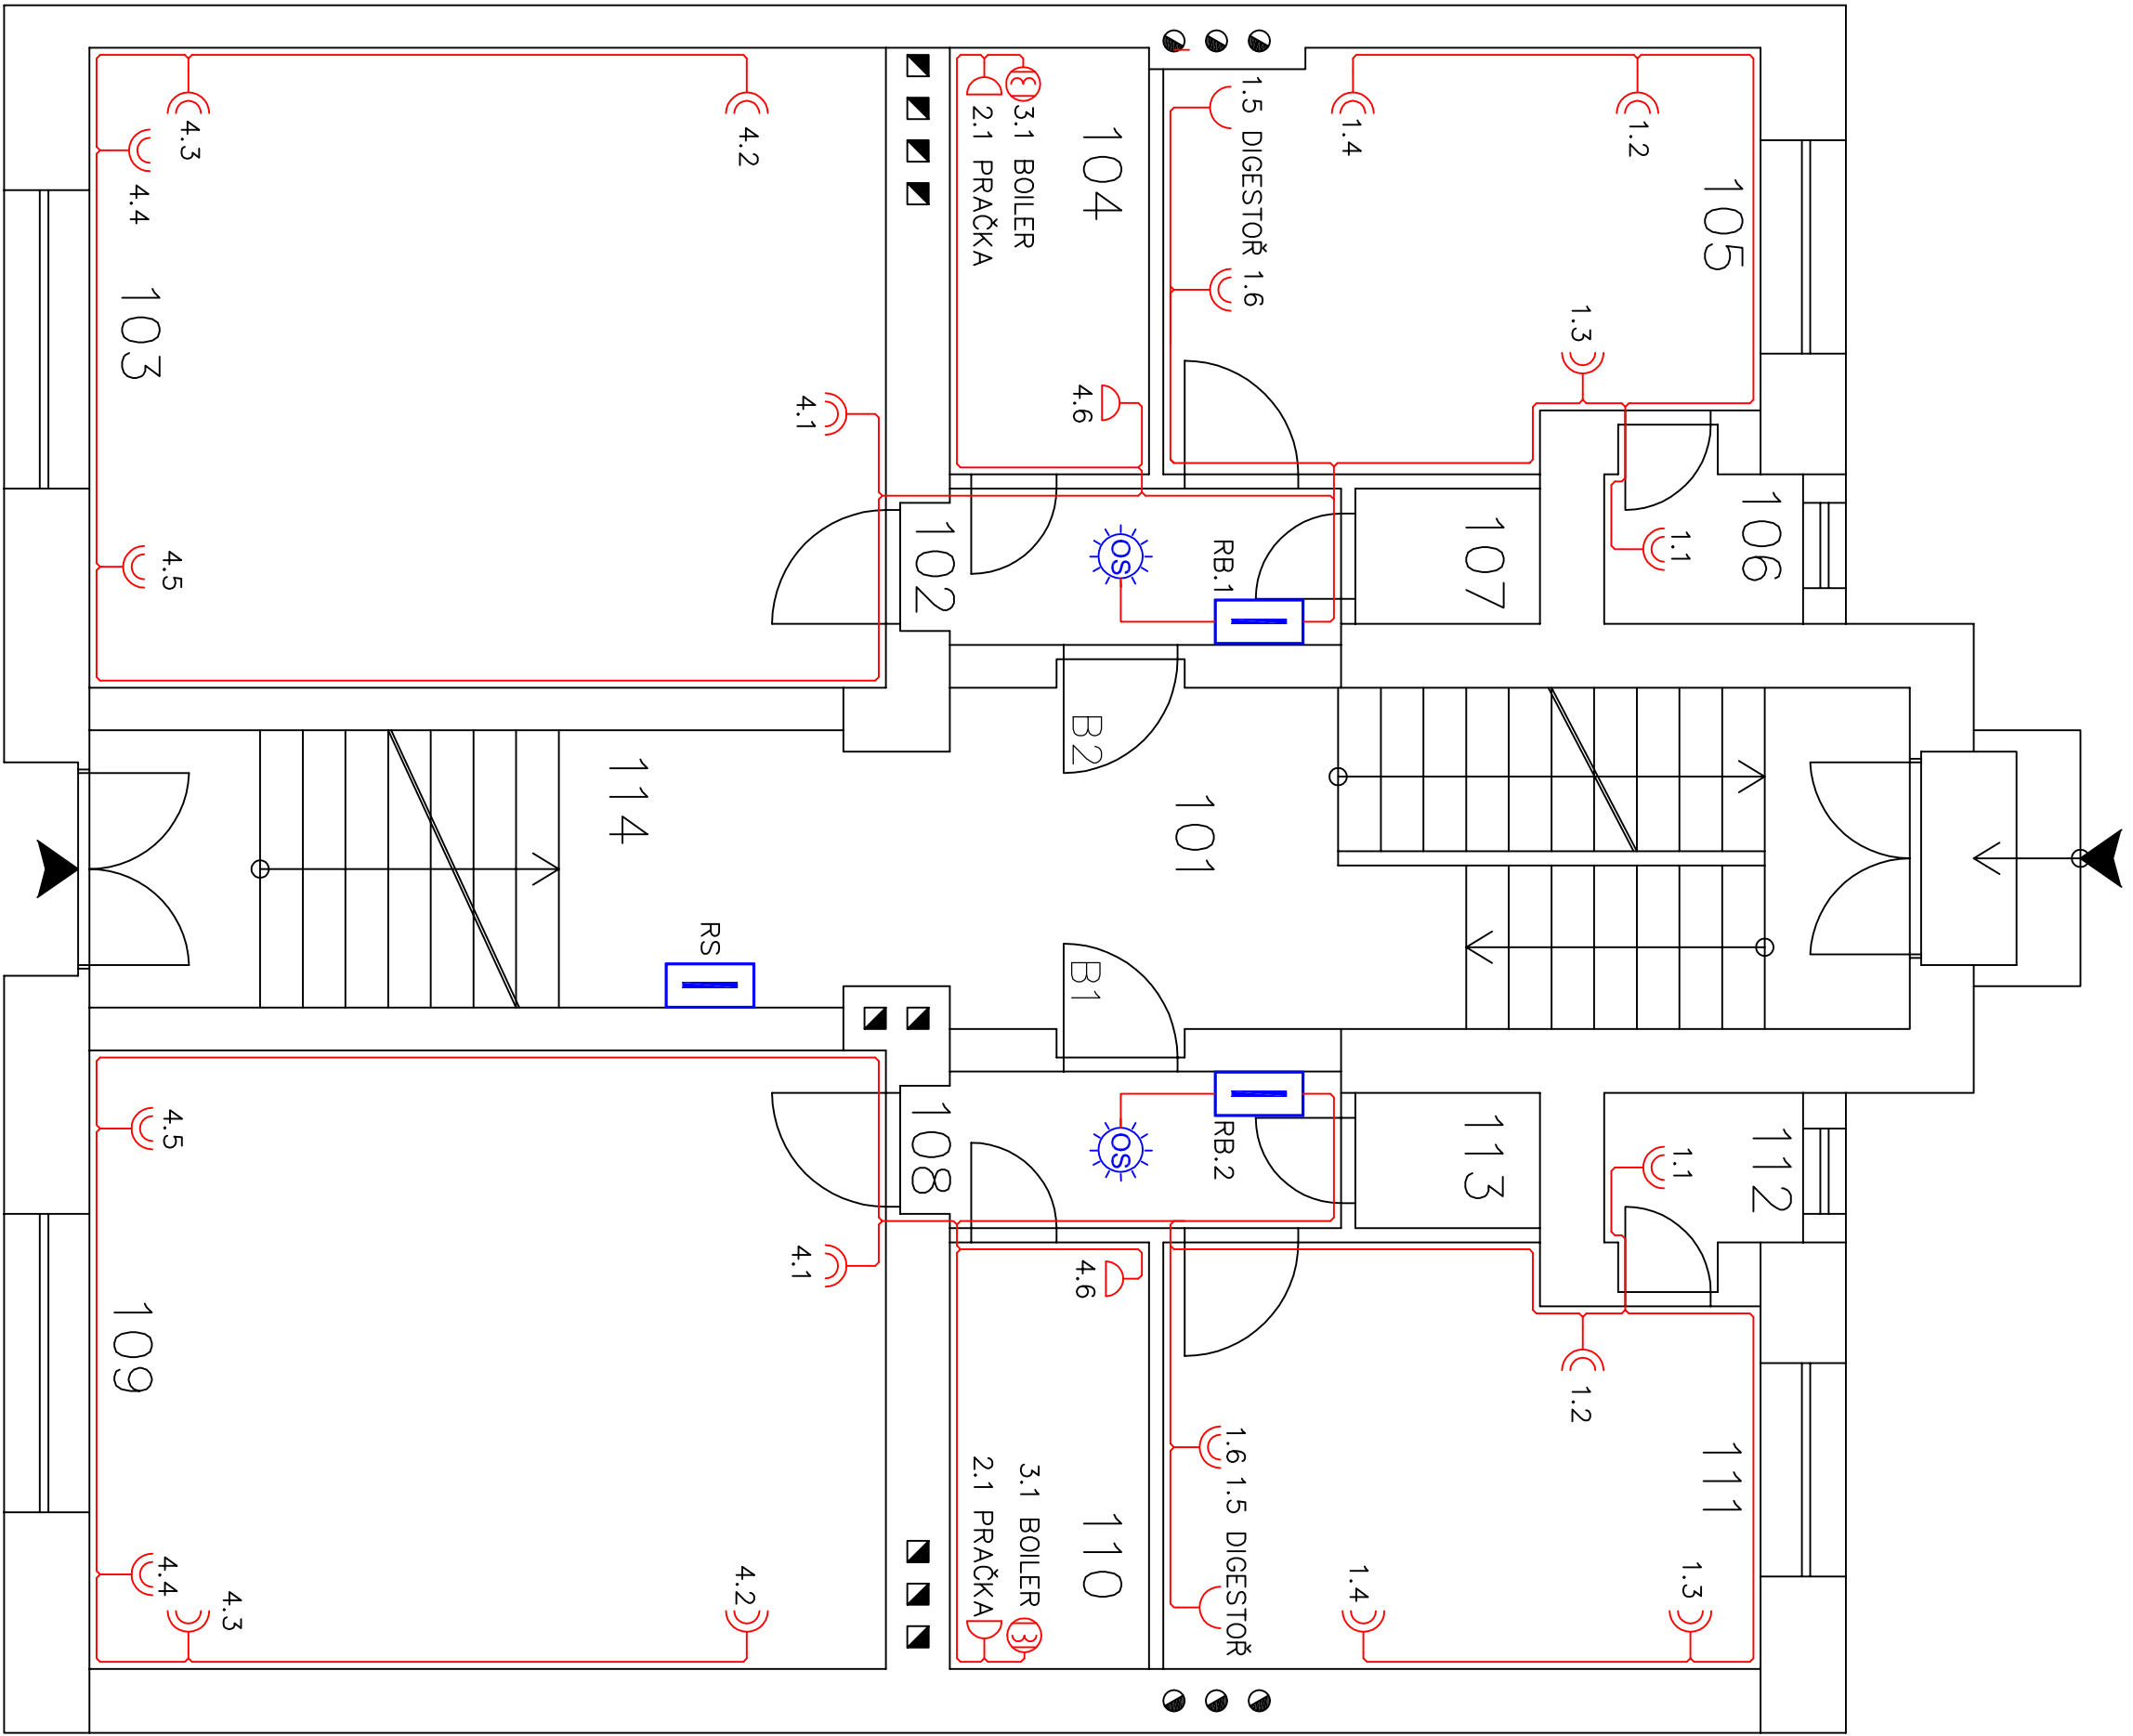

ELEKTRONINSTALACE

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOUJAUJTOR	MÍSTO STAVBY
ING.LJMIKESKA	ING.M.BIRKOVA		OSTRAVA-PŘÍVOZ
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
	MGR.V.LACKO	ING.I.HOLINKA	MĚO
			OSTRAVA-PŘÍVOZ
BYTOVÝ DŮM "NA MÍSTKU 6"			
ČÁST 'A'-VÝMĚNA OKEN, OPRAVA BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR			
ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ OKRUHY 1.NP	JM YARD servis s.r.o. ©		
	Suderna 2024/8		
	709 00 Ostrava - Městská Hory		
	IČ: 28633202 Tel.: 553 401 320		
	FORMÁT	A4	
	DATUM	KVĚTEN 2014	
	STUPEŇ P.D.	DSP	
	ZKŠLO		
	MĚRKO	1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		207	

