


RCD1

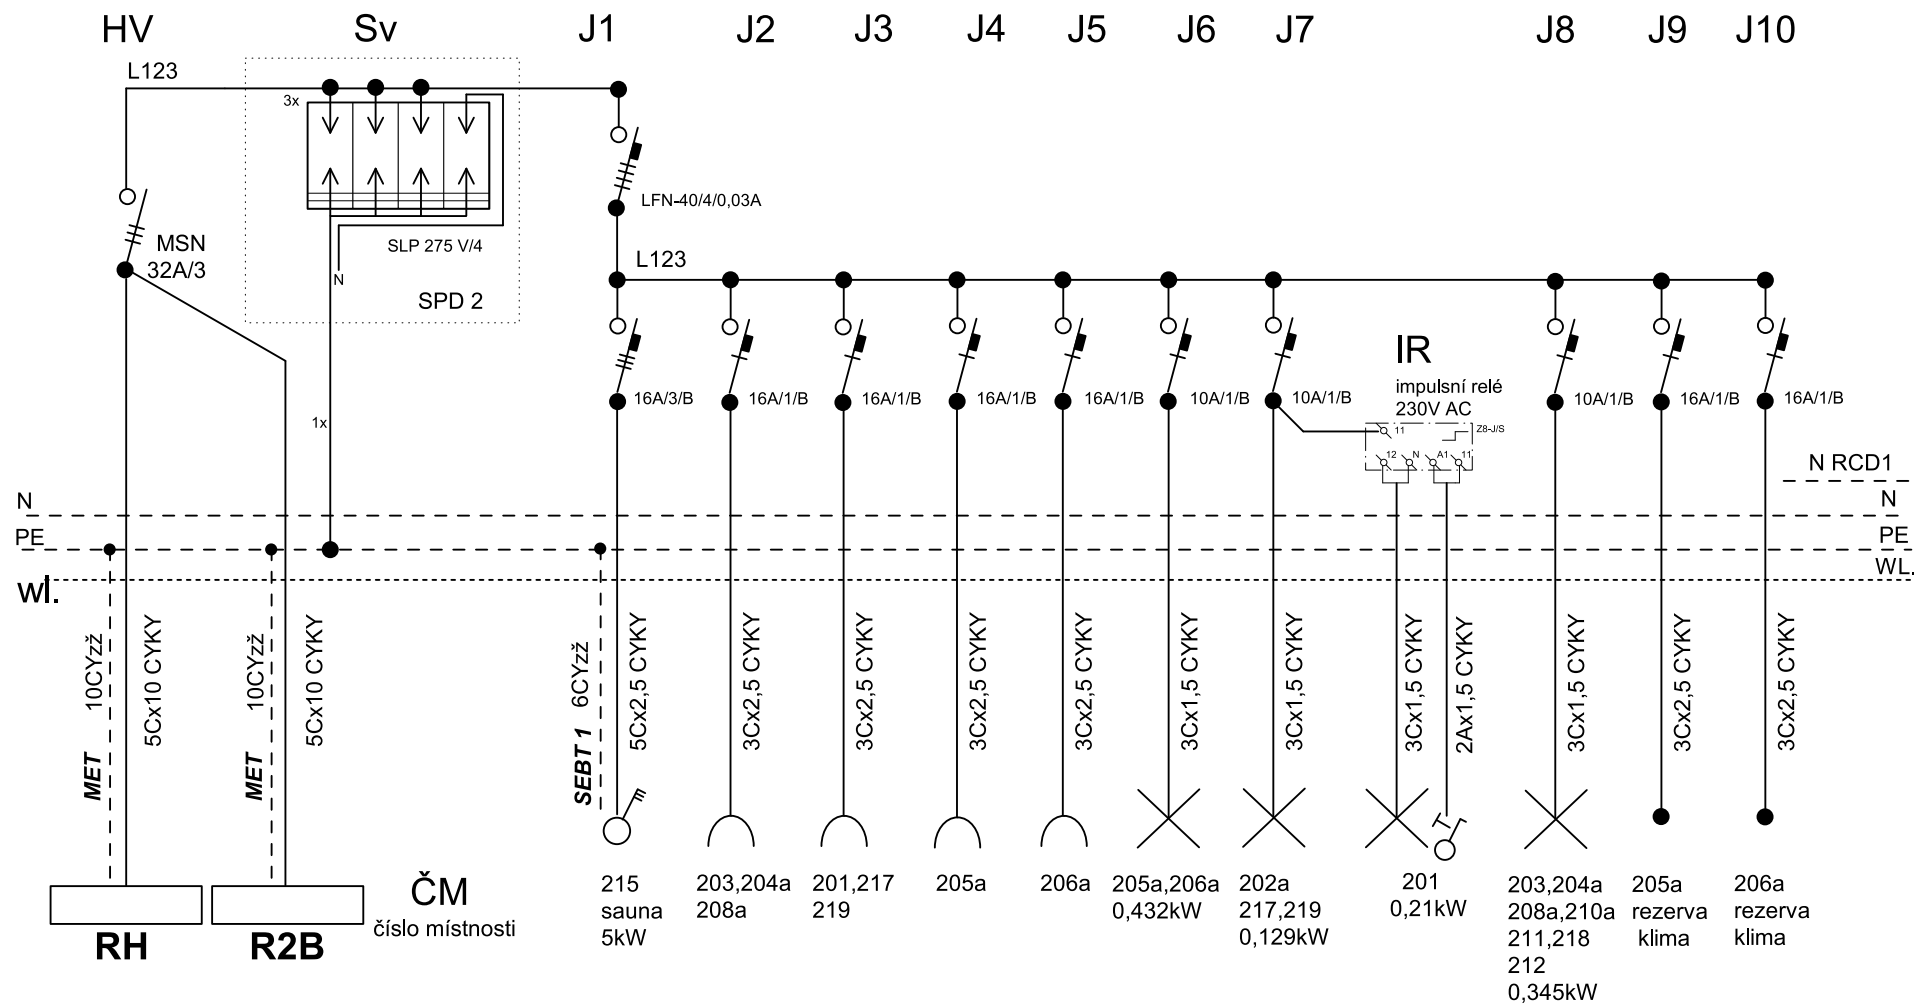

Upozornění :
V případě, že přívod z RH bude kratší jak 10m
dodejte před Sv , rázovou oddělovací tlumivku
4xRTO 35

| | |
|------------|---|
| NAPÁJENÍ : | 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC |
| OCHRANA : | automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S |

| | | | |
|--|-------------|----------------|--|
| Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339 | | IČO : 18101411 | |
| Zodp.projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | |
| Investor: | | Č.zakázky: | |
| Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava | | Datum: 08/2016 | |
| Název akce: | | Měřitko: | |
| MŠO, Šafaříkova - výměna elektroinstalace | | Formát: A4 | |
| Výkres: | | Č.výkr.: | |
| ELEKTROINSTALACE - R2A obvodové schéma | | E11 01 | |