



DETAIL ZAPOJENÍ:

M1:25


- NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, 300l



LEGENDA ARMATUR

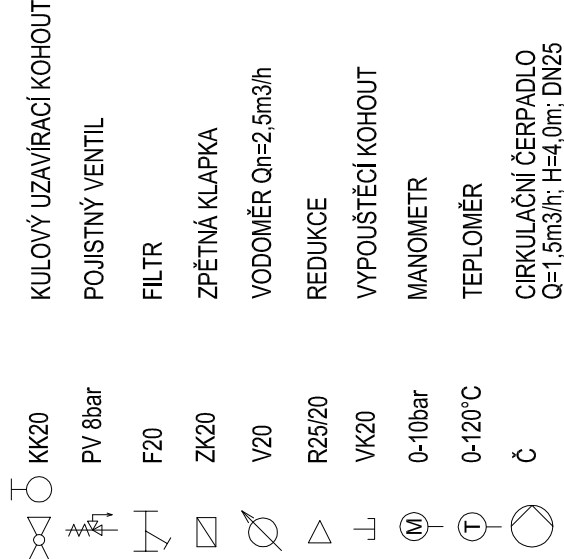

LEGENDA ČAR



IZOLACE POTRUBÍ

POTRUBÍ IZOLOVÁNO TERMOIZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU.
VEŠKERÉ POTRUBÍ TV, SV A CV JE NUTNO OPATŘIT IZOLACÍ DLE
PŘÍLOŽENÉ TABULKY.

TEPLÁ VODA						
DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50x6,9	63x8,6
t	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	50mm

STUDENÁ VODA		
DN	16x2,3	50x6,9
t	13,0mm	

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

OZN.	POPIS
Č3	OKRUŽAČNÍ ČERPADLO Q=1,5 m³/h, H = 4m, DN25
4	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, V=300l
6	DÁVKOVACÍ CHEMIE
8	PRŮTOČNÁ EXPAZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU, 25litrů, FLOWJET, VENTIL

POZNÁMKY:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z POTRUBÍ PPR
- NOVÉ POTRUBÍ S.V. BUDE VEDENO PO ZDIVU A UCHYCENO VHODNÝM ZPŮSOBEM






SCHÉMA ÚPRAVNÝ VODY

M1:25

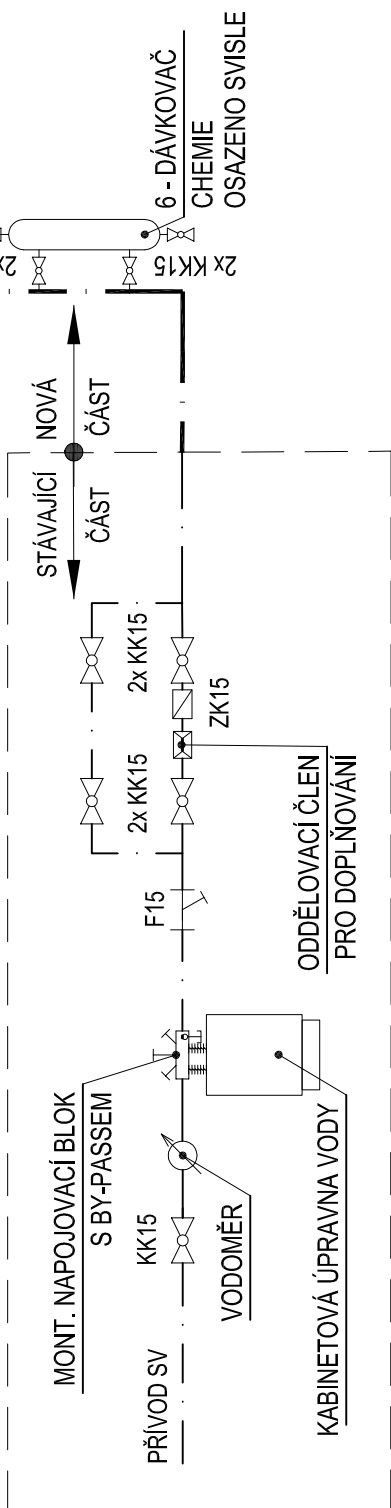

			
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL
ING. JIŘÍ REITKNECHT	Bc. ONDŘEJ MATUŠŮ	Bc. ONDŘEJ MATUŠŮ	Bc. JAN HVĚZDA
<i>Dr. Pavel</i>	<i>Matuš</i>	<i>Matuš</i>	<i>Hvězda</i>
KRAJ : Moravskoslezský OKRES : Ostrava - Město STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nám. Dr. Beneše 555/6			
VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ KOTELNY V BUDOVĚ ZŠO A MŠO WALDORFSKÁ, NA MLÝNICI 36, PO			
FORMÁT		3 x A4	
DATUM		07/2018	
ÚČEL		DSP + DPS	
ČÍS. ZAKÁZKY		B0_407	
ČÍS. ARCH.			
MĚŘÍTKO		1:50	
ČÍSLO VÝKRESU		09	