


# DISPOZICE KOTELNY

# DISPOZICE OSAZENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

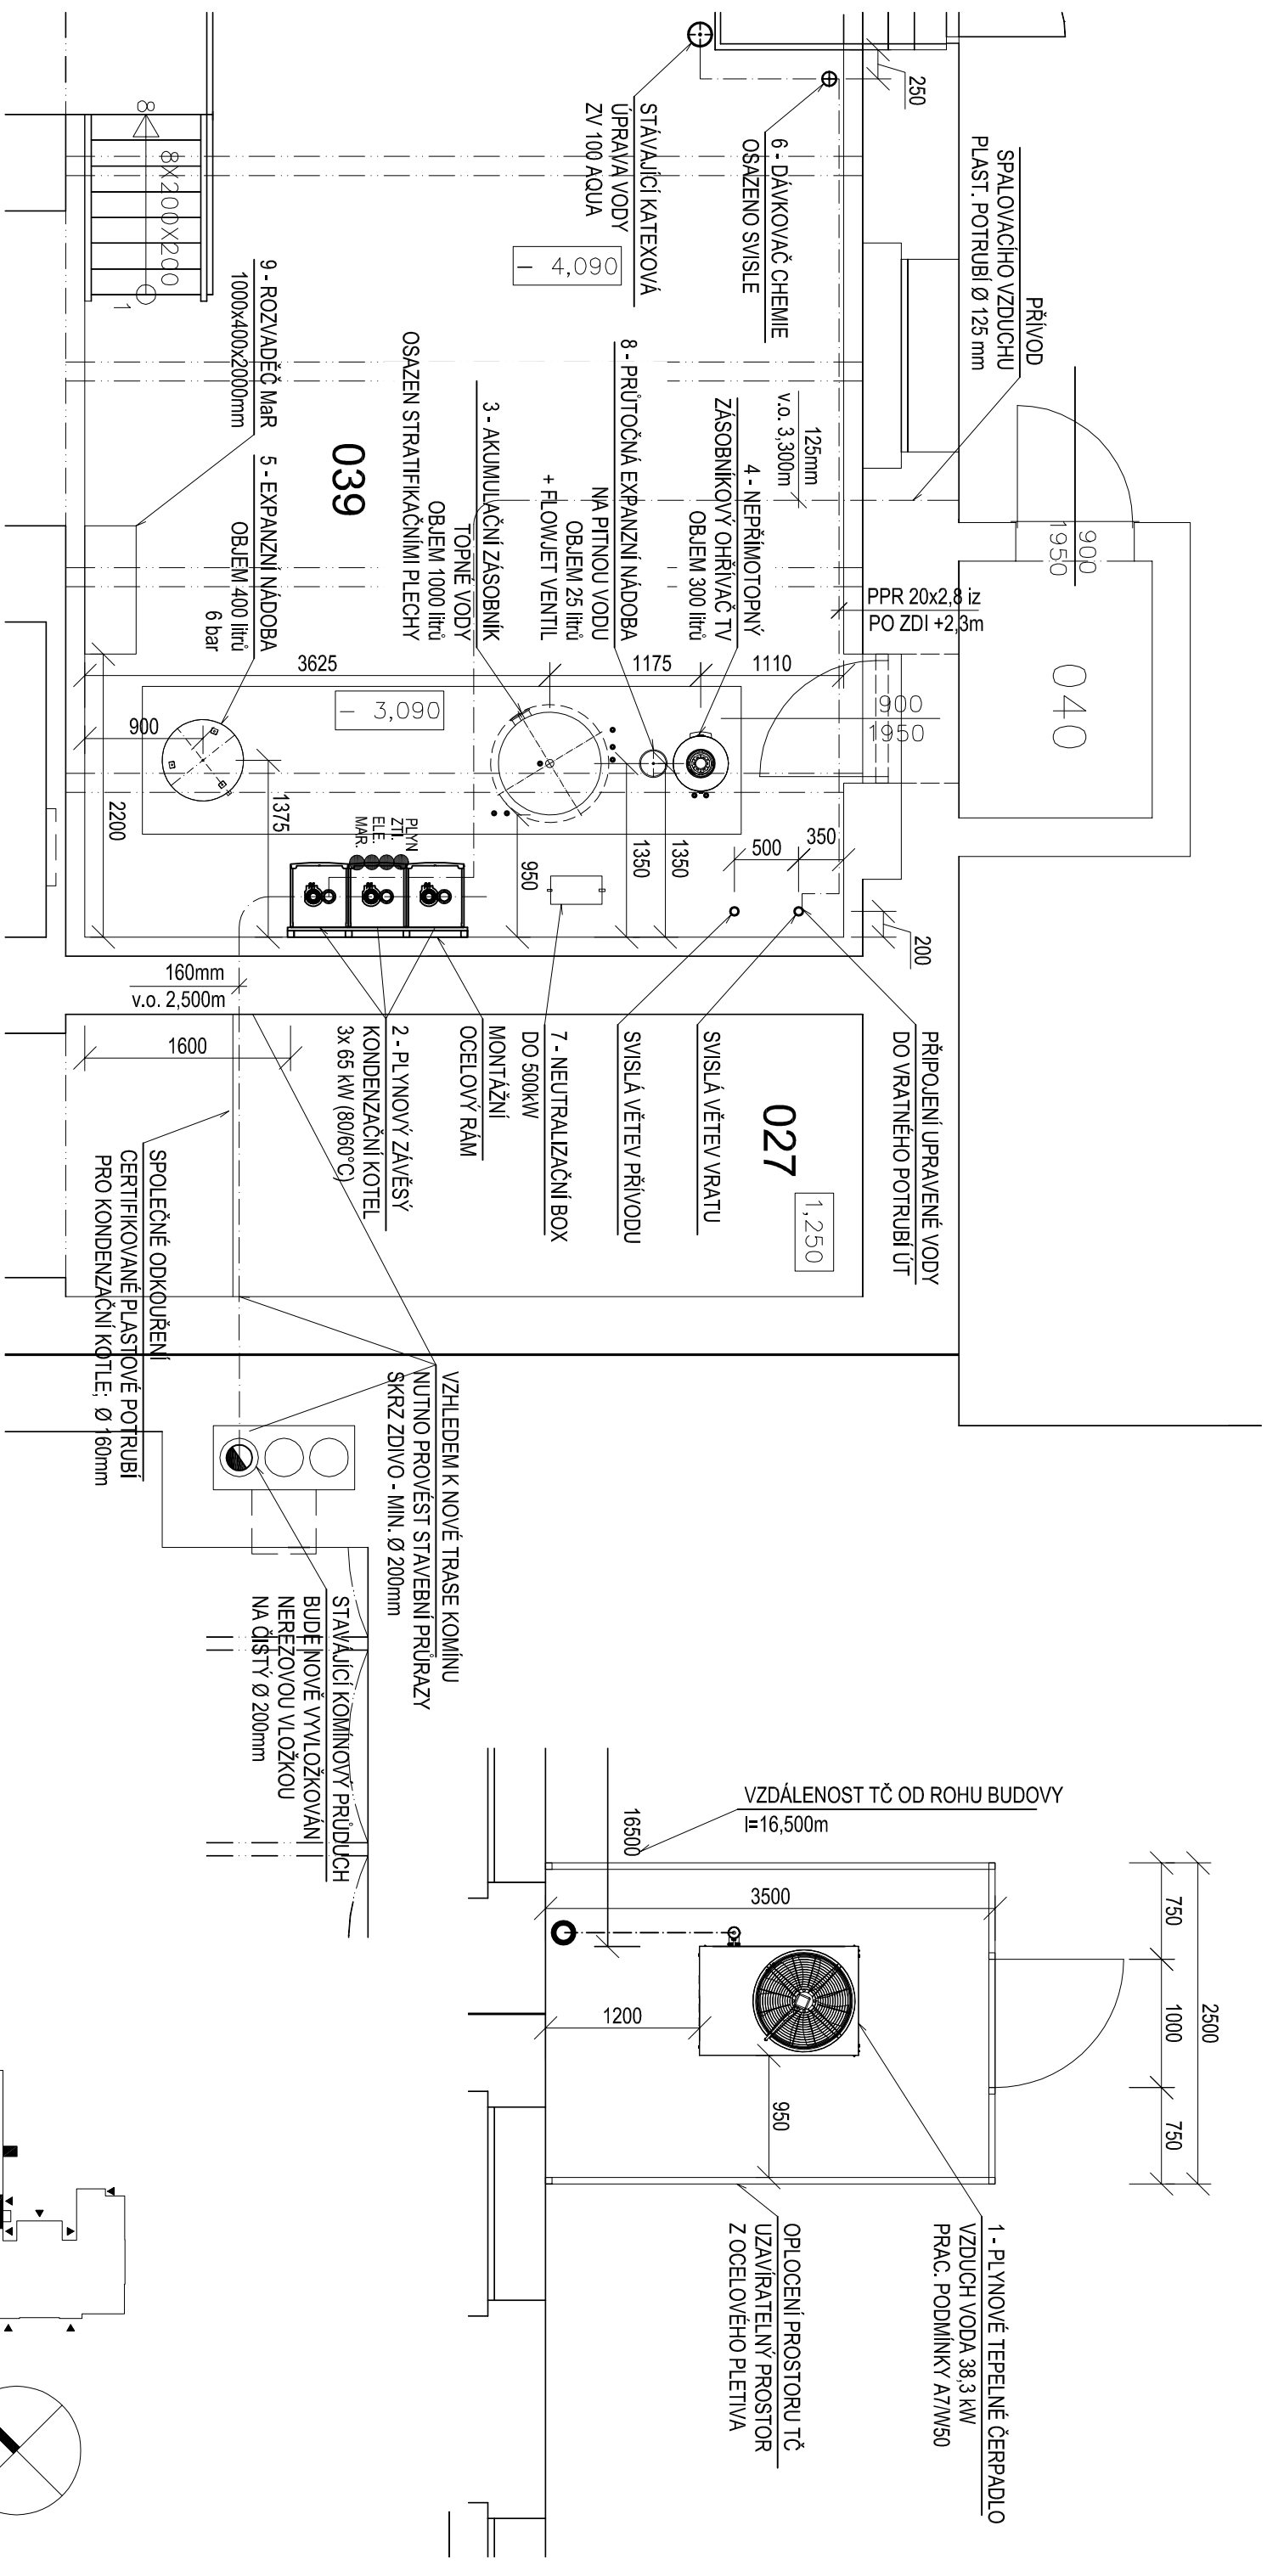


## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

OZN.	POPIS
1	PLYNOVÉ TEPLOTNÉ ČERPADLO: VZDUCH-VODA 38,3kW; PRAC. PODMÍNKY A7/W50
2	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL, 65kW (80/60°C)
3	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TOPNÉ VODY V=1000l, OSÁZEENÝ STRATIFIKAČNÍ PLECHY
4	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, V=300l
5	EXPAZNÍ NÁDOBA, V=100l, 6bar
6	DÁVKOVAČ CHEMIE DO DOPLNĚVANÉ VODY
7	NEUTRALIZAČNÍ BOX DO 500kW
8	PRŮTOČNÁ EXPAZNÍ NÁDOBA NA PÍTNOU VODU, 25litrů, FLOWJET VENTIL
9	ROZVADĚČ MAR, 1000x400x2000mm

# POZNÁMKA

OCHRANNÝ PROSTOR PRO TEPELNÉ ČERPADLO  
JE VYROBEN Z OCELOVÝCH PLOTOVÝCH SLOUPKŮ,  
TY JSOU OSOVĚ VZDÁLENY MAX 3m.  
VÝPLŇ MEZI SLOUPKY JE TVOŘENA PLETIVOVÝM DRÁTEM  
O VÝŠCE 1800mm, OKO PLETIVA 50x50 mm.  
ROVNĚŽ BUDE UMOŽNĚN VSTUP DO OPLACENÉHO PROSTORU  
PROSTŘEDNICTVÍM PLOTOVÝCH DRÁTĚNÝCH DVEŘÍ  
O SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ŠÍŘCE 1000mm

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. JIŘÍ REITKNECHT	Bc. ONDŘEJ MATUŠŮ	Bc. ONDŘEJ MATUŠŮ	Bc. JAN HVĚZDA
	<i>Jan Reut</i>	<i>Matuš</i>	<i>Matuš</i>	<i>Hvězda</i>
	KRAJ : Moravskoslezský	OKRES : Olomouc - Město		
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, nám. Dr. Beneše 555/6				
VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ A SOUVISEJÍCÍCH ZARÍZENÍ KOTELNY V BUDOVĚ ZŠO A MŠO WALDORFSKÁ, NA MLÝNICI 36, PO				
DISPOZICE KOTELNY, TČ	FORMÁT	2 x A4		
	DATUM	07/2018		
	ÚČEL	DSP + DPS		
	ČÍS. ZAKÁZKY	BO_407		
	ČÍS. ARCH.			
	MĚŘÍTKO	1:50		
	ČÍSLO VÝKRESU			
06				